
4. Конструкция и размеры сальников базы 2П с двумя рабочими обоймами с плоскими пружинами должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл. 1 и 2.

Рис. 1

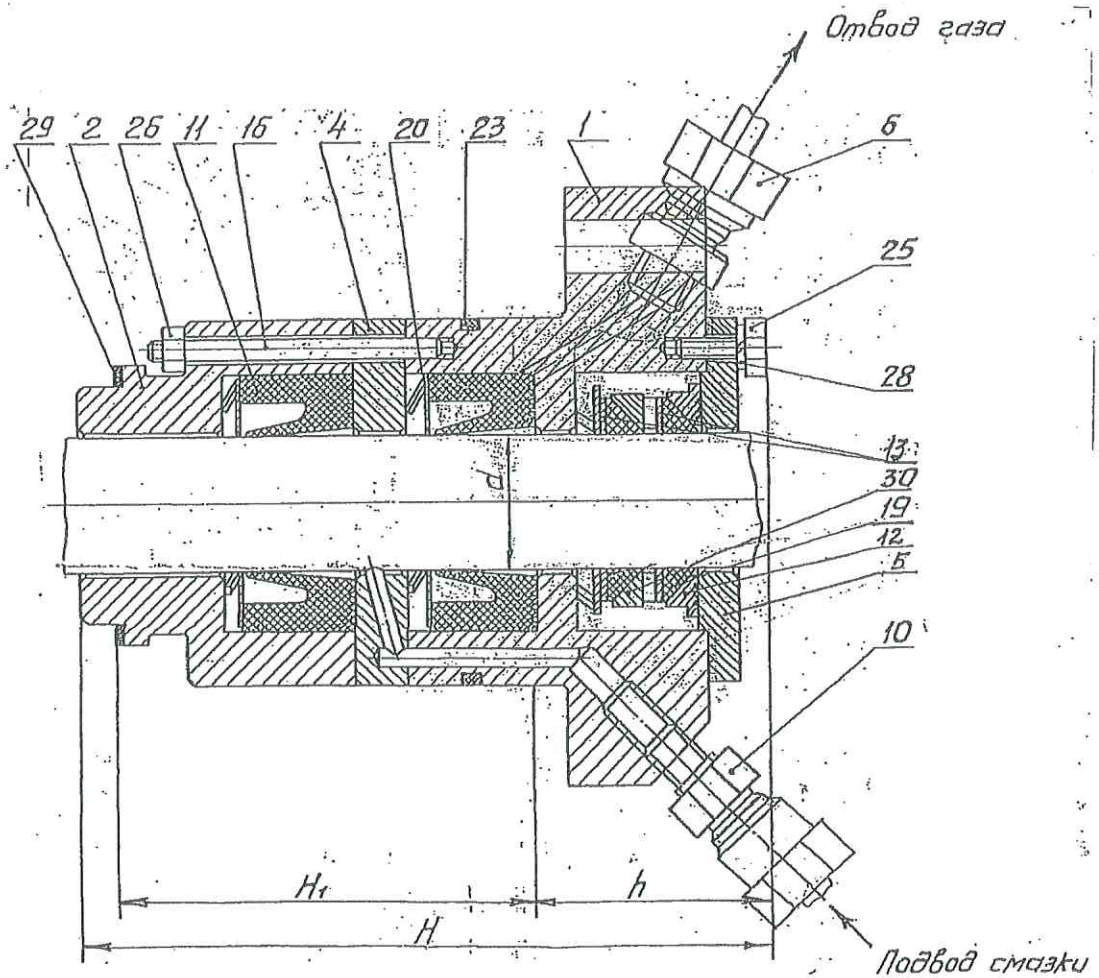

Черт. 2

Рис. 2

Остальное-см. рис. 1

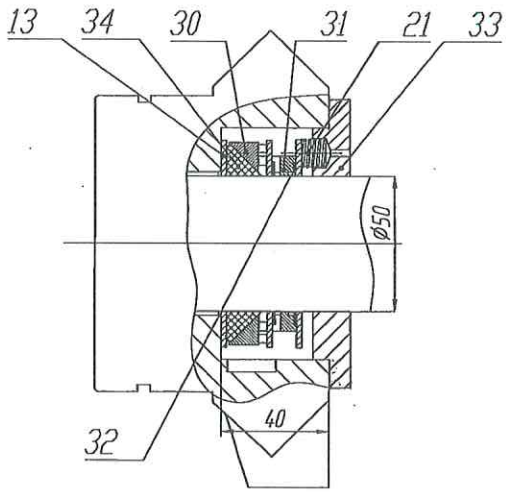


Таблица 13


Диаметр штока, мм	Рис.
32	1
50	2

Инв. N подл. 5694 | Подп. и дата | Взам.инв.N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

19 Зам. КО ПКЧ-5464 18.11.2004

12. Конструкция и размеры сальников базы 2П с тремя рабочими обоймами с плоскими пружинами и подачей смазки через проставок должны соответствовать указанным на черт.8 и в табл. 1 и 6.

Рис. 1

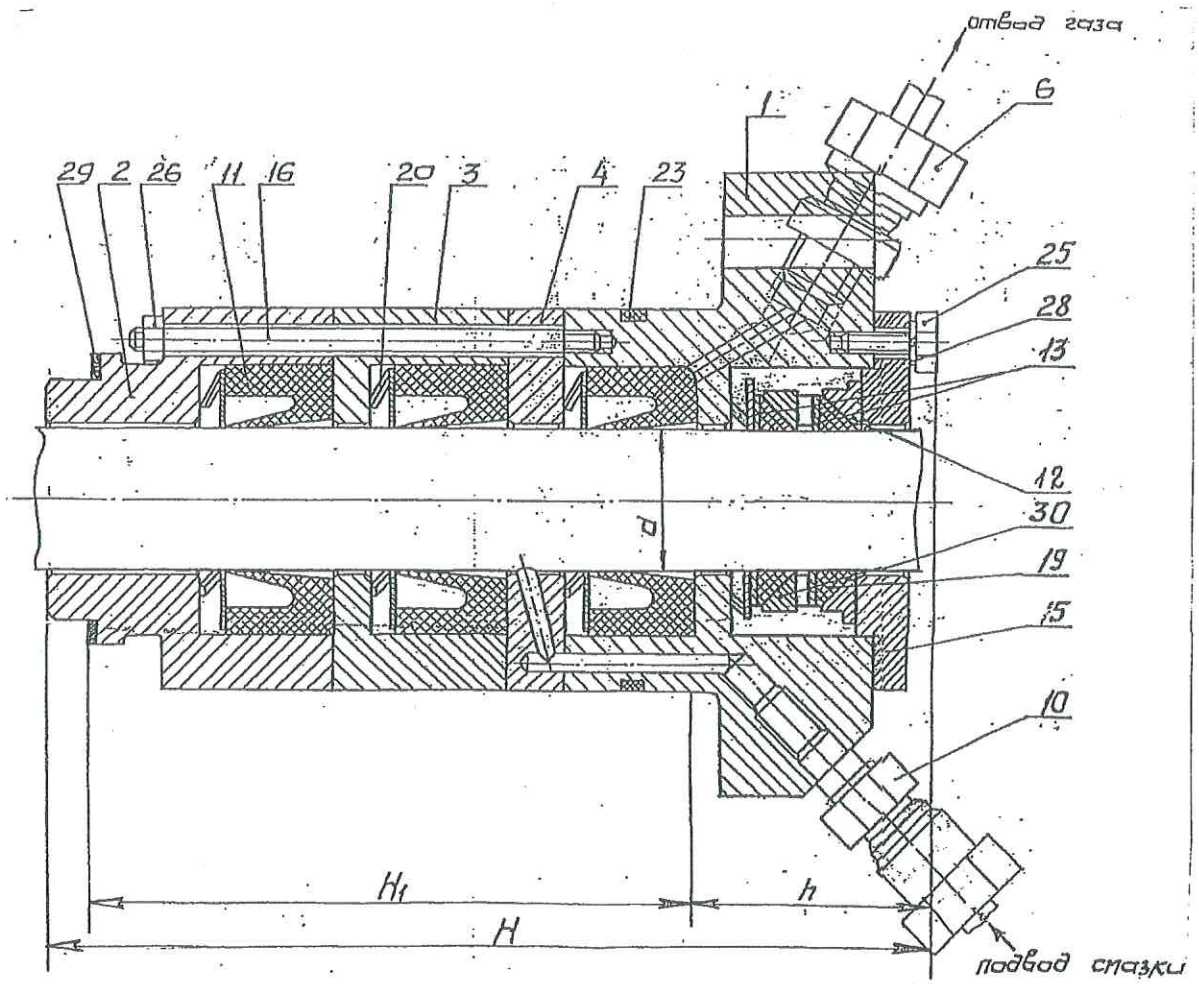

Черт. 8

Рис. 2

Остальное-см. рис. 1

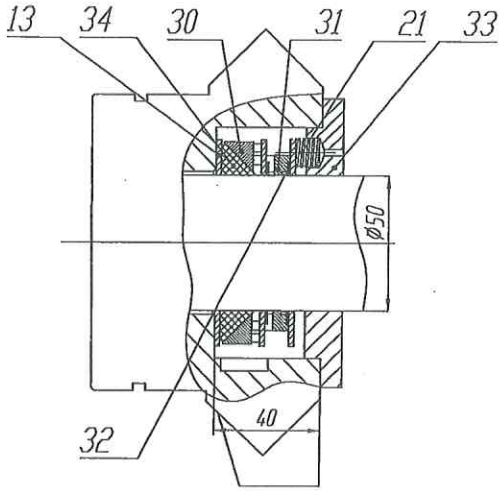


Таблица 17

Диаметр штока, мм	Рис.
32	1
50	2

Инв. N подл. 5694 | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

19 Зам. КОПКУ-5464 Мо 18.11.2004

Формат А3

А