
Насос ЦН 1000-180

12,5

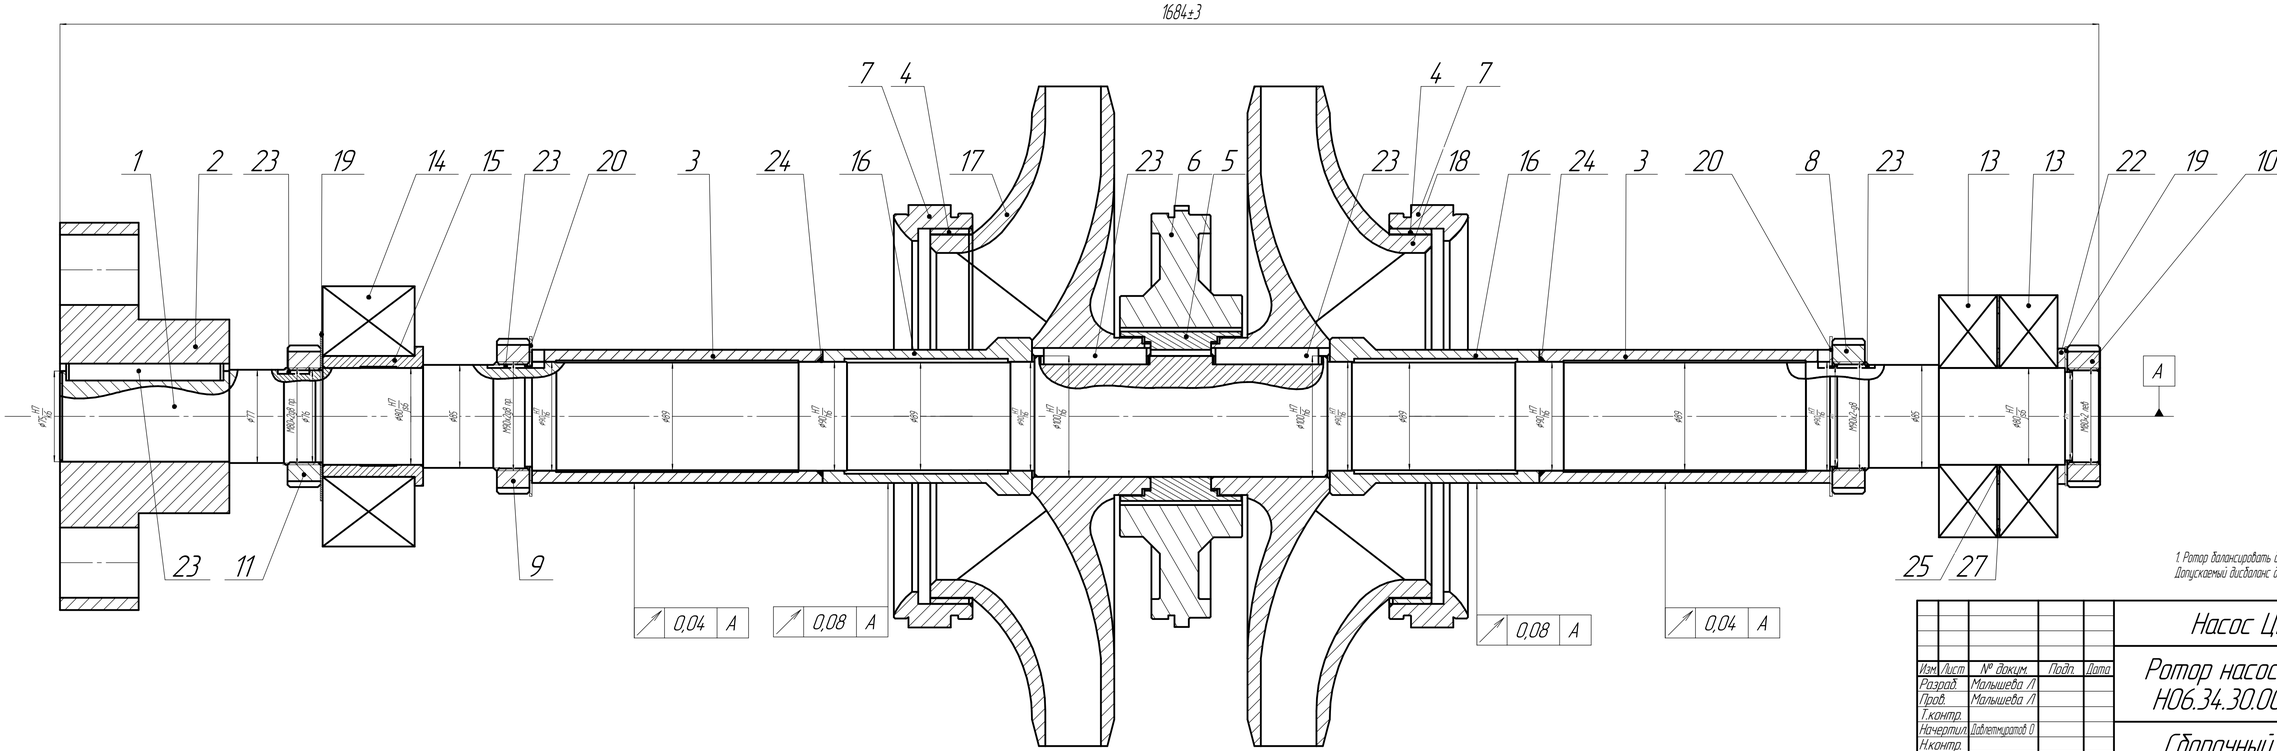

1. Ротор балансировать динамически на станке "Робалс-БС-44-500 Н".
Допускаемый дисбаланс до 25 г/см.

						Насос ЦН 1000-180	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Малышева Л.			Ротор насоса Н06.34.30.00		1:2,5
Пров.		Малышева Л.					Лист / Листов 1
Т.контр.							
Начертил		Дабелтгратов О.			Сборочный	ПКУЛМЗ	
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.