


Вид торцевой

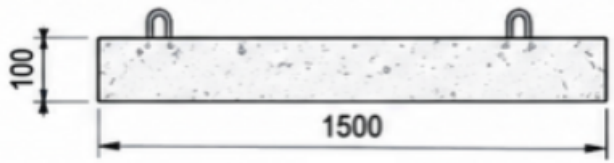

Вид сверху

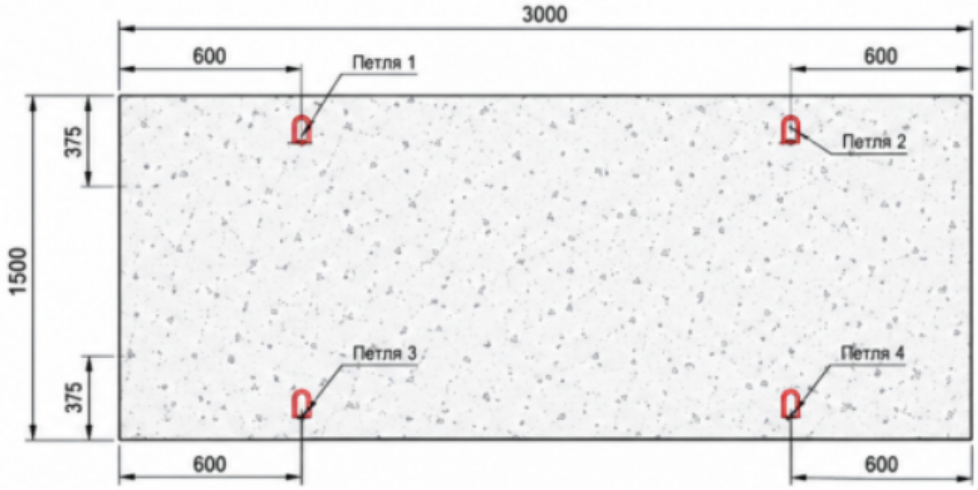

Вид сбоку



Техникалық сызба

1. П10.5 темірбетон плиталары «Металл және темірбетон тіректеріне арналған бірыңғай темірбетон іргетас конструкциялары, қосалқы станциялық темірбетон бұйымдары. Техникалық шарттар». ҚР СТ 3445 стандартының талаптарына сәйкес дайындалады. Ол электротехникалық науалардан салынған арналарды жабу үшін қолданылады, байланыс арналарын ылғал мен топырақ үйінділерінен қорғайды, бұл кабельдердің оқшаулауының бұзылуына әкелуі мүмкін.

2. П10. 5 плиталары ауыр бетоннан жасалған, қысу беріктігі класы В25, аязға төзімділігі бойынша бұйымдардың бетон маркасы F-150. Өнімдер үшін,топырақта агрессивті ортаға ұшыраған бетонның су өткізбейтін маркасы W-6-дан кем болмауы керек.

3. Бұйымды арматуралау кезінде А400 класты мерзімдік бейіндегі ыстықтай илемделген арматура, А240 ыстықтай илемделген тегіс арматура және ВР-I класты темірбетон конструкцияларын нығайтуға арналған сым қолданылады.

4. Зауыттан босату кезінде бетонның беріктігі суық мезгілде 90% - дан төмен емес және жылы мезгілде 75% - дан төмен болмауы керек.

5. П10. 5 тақтайшасының анықтамалық массасы-0,072 тн.

Плита П10.5

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.